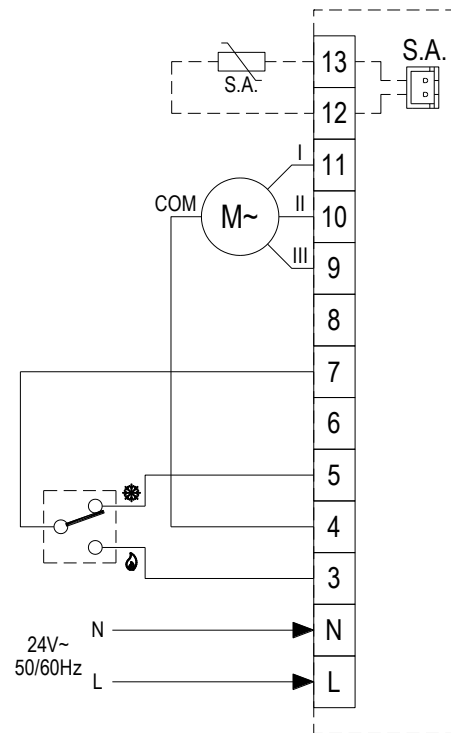


**Fig. 13:** Esempio di collegamento con commutatore per Raffrescamento (E) / Riscaldamento (I) centralizzato, elettrovalvola caldo / freddo (E.V.) e sensore esterno opzionale (S.E.).  
*Wiring example for centralised Cooling (E) / Heating (I) through remote switching, heating/cooling electrovalve (E.V.) and optional remote sensor (S.E.).*

*Exemple de connexion avec commutateur pour refroidissement (E) / chauffage (I) centralisé, électrovanne chaud/froid (E.V.) et capteur externe en optino (S.E.).*

*Ejemplo de conexión con conmutador para Refrigeración (E) / Calefacción (I) centralizado, electroválvula calor / frío (E.V.) y sensor externo opcional (S.E.).*

**Abb. 13:** Verdrahtungsbeispiel für zentralisiertes Kühlen (E) / Heizen (I) durch Fernumschaltung, Heiz/Kühlventil (E.V.) und optionaler Fernfühler (S.E.)



**Fig. 14:** Esempio di collegamento con commutatore per Raffrescamento (E) / Riscaldamento (I) centralizzato e sensore esterno opzionale (S.E.).  
*Wiring example for centralised Cooling (E) / Heating (I) through remote switching, and optional remote sensor (S.E.).*

*Exemple de connexion avec commutateur pour refroidissement (E) / chauffage (I) centralisé et capteur externe en optino (S.E.).*

*Ejemplo de conexión con conmutador para Refrigeración (E) / Calefacción (I) centralizado y sensor externo opcional (S.E.).*

**Abb. 14:** Verdrahtungsbeispiel für zentralisiertes Kühlen (E) / Heizen (I) durch Fernumschaltung, Heiz/Kühlventil (E.V.) und optionaler Fernfühler (S.E.)

TFD0420001EV 025641 070815

# ESBE Series TFC121



## TERMOSTATO ELETTRONICO PER VENTILCONVETTORI

- Alimentazione 24V~
- Funzionamento raffrescamento/riscaldamento centralizzato da commutatore remoto.
- Possibilità di selezione della modalità di funzionamento Off/On/Manuale
- Campo di regolazione 5°C .. 35°C
- Conforme alle direttive CEE 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD)

## ELECTRONIC THERMOSTAT FOR FAN-COILS

- 24V~ power supply
- Heating/cooling function centralised through remote switching
- Off/On/Manual operating mode selection
- 5°C .. 35°C regulation range
- In compliance with EEC Directives 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD)

## ELEKTRONISCHER THERMOSTAT FÜR GEBLÄSEKONVEKTOREN


- Einspeisung 24V~
- Heizen/Kühlen Betriebsart durch zentrale Fernumschaltung
- Aus/Ein/Manuell Betriebswahlschalter
- Einstellbereich 5°C .. 35°C
- In Übereinstimmung mit EU Richtlinien 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD)

## THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE POUR VENTIL-CONVECTEURS

- Alimentation 24V~
- Fonctionnement centralisé refroidissement/chauffage par commutateur à distance
- Possibilité de sélectionner les modalités de fonctionnement Off/On/Manuel
- Plage de réglage 5°C .. 35°C
- Conforme aux directives CEE 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD)

## TERMOSTATO ELECTRONICO PARA FAN COIL

- Alimentación 24V~
- Funcionamiento refrigeración/calefacción centralizado por un conmutador remoto
- Posibilidad de selección de la modalidad de funcionamiento Off/On Manual
- Campo de regulación 5°C .. 35°C
- Conforme a las directivas CEE 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD)

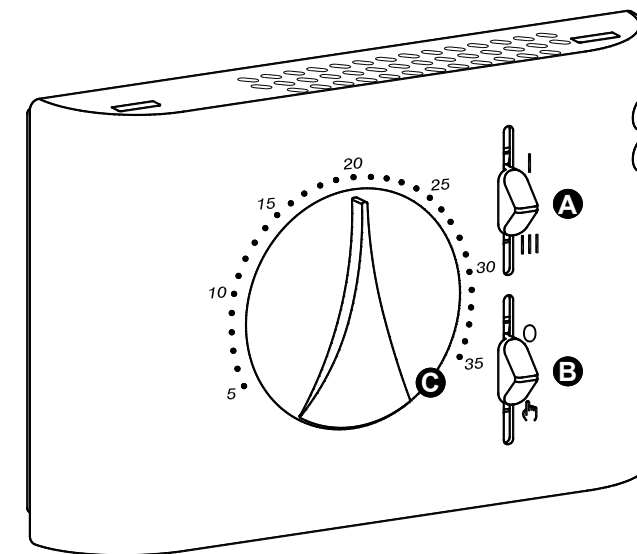

## LEGENDA - LEGEND - LEGENDE - LÉGENDE - NOTA

- A** Selettore velocità motore - *Motor speed selector* - Wählschalter Ventilatorgeschwindigkeit - *Sélecteur de vitesse du moteur* - Selector velocidad motor
- B** Selettore a 3 posizioni: OFF / ON / MANUALE - *Three-position selector: OFF / ON / MANUAL* - Betriebsartenschalter: kühlen / Aus (OFF) / heizen - *Sélecteur à trois positions: OFF / ON / MANUEL* - Selector con tres posiciones: OFF / ON / MANUAL
- C** Manopola regolazione temperatura ambiente - *Adjustment Knob room temperature* - Drehknopf zur Einstellung des Raumtemperatur- Sollwertes - *Bouton de réglage* - Mando giratorio temperatura ambiente

**Fig. 1:** Aspetto esterno / *External aspect* / Aspect extérieur / *Aspecto externo*  
**Abb. 1:** Außenansicht

TFD0420001EV 025641 070815

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

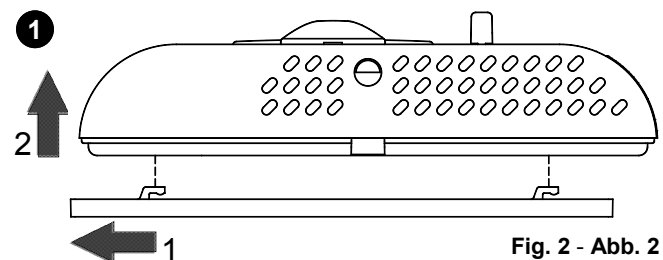


Fig. 2 - Abb. 2

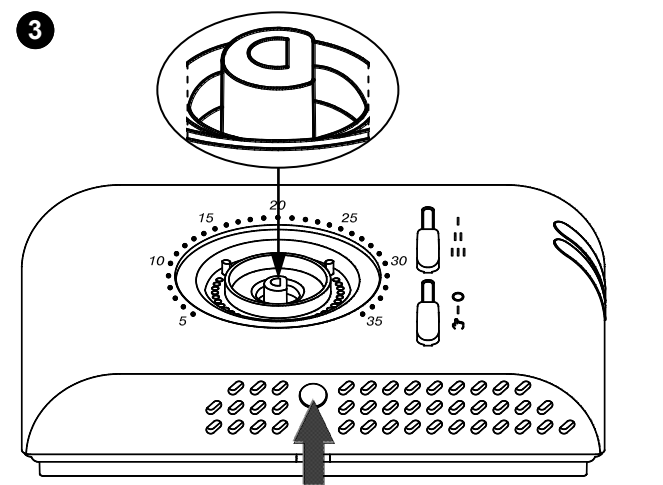


Fig. 4 - Abb. 4

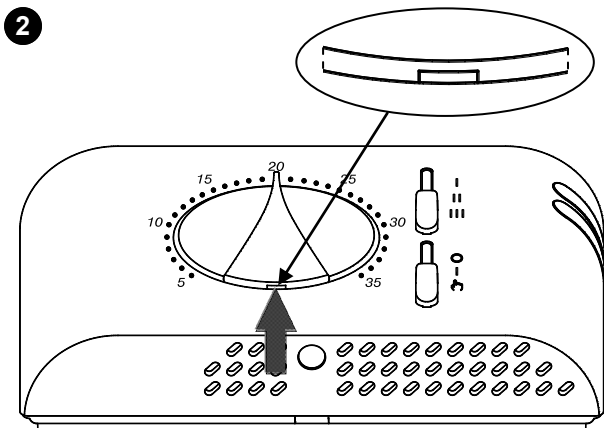


Fig. 3 - Abb. 3

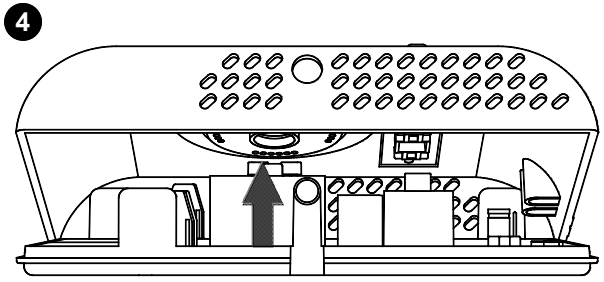


Fig. 5 - Abb. 5

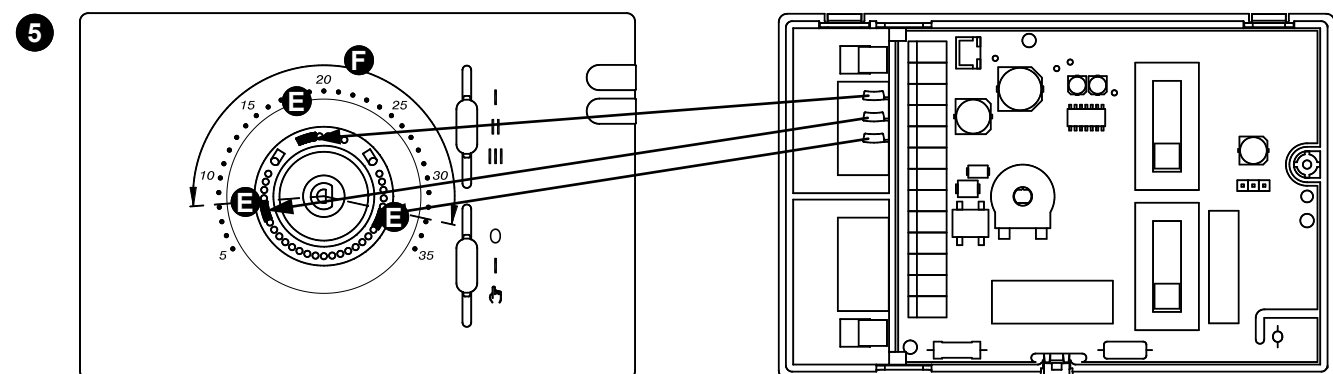


Fig. 6: Vedere paragrafo "BLOCCO MANOPOLA" a pagina 8 - See the "KNOB LOCK" paragraph on page 9 -  
 Voir paragraphe "BLOCAGE BOUTON ROTATIF" à la page 11 - Ver el párrafo "BLOQUEO MANDO GIRATORIO" en página 12  
 Abb. 6: Weitere Informationen zur Funktion "BEGRENZUNG DREHKNOPF" auf Seite 10

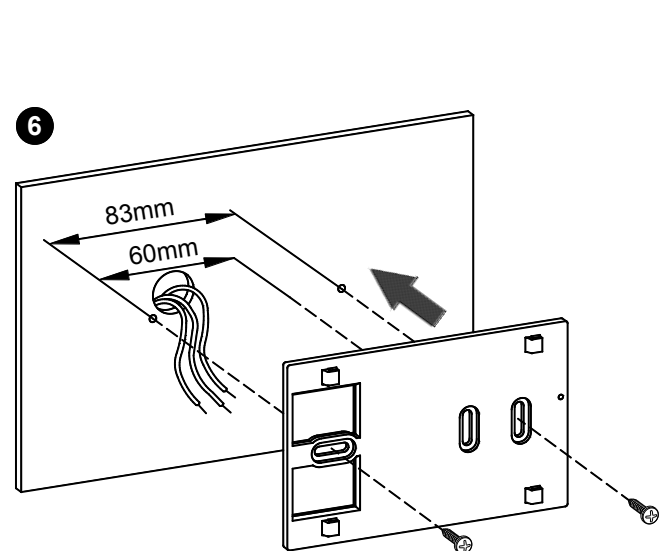


Fig. 7 - Abb. 7

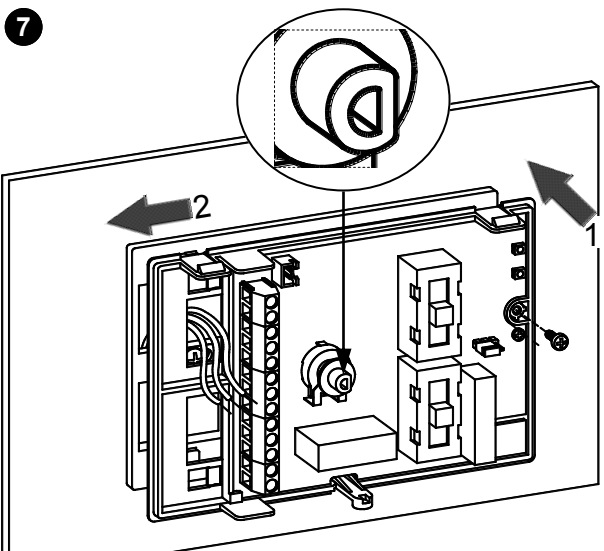


Fig. 8 - Abb. 8

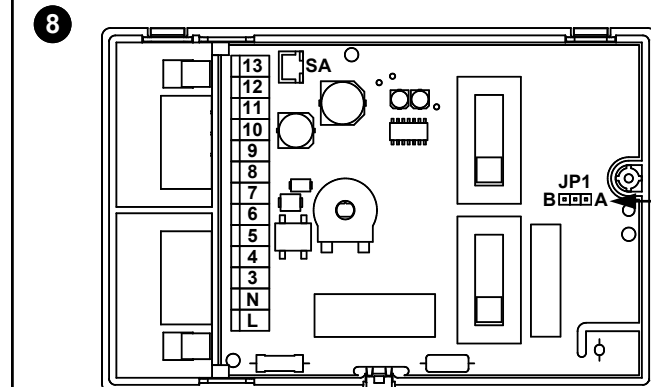


Fig. 9 - Abb. 9

**SELEZIONE SONDA INTERNA/ESTERNA**  
**INTERNAL/EXTERNAL SENSOR SELECTION**  
**WAHL FÜR INNEN-/AUßENFÜHLER**  
**SÉLECTION SONDE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE**  
**SELECCIÓN SONDA INTERNA/EXTERNA**

**B** Sonda interna, (impostazione di fabbrica)  
 Internal sensor, (factory setup)  
 Interner Sensor, (werkseitige Einstellung)  
 Sonde interne, (prédisposé par l'usine)  
 Sonda interna, (ajuste de fábrica)

**A** Sonda a distanza  
 External sensor  
 Externer Sensor  
 Sonde à distance  
 Sonda a distancia

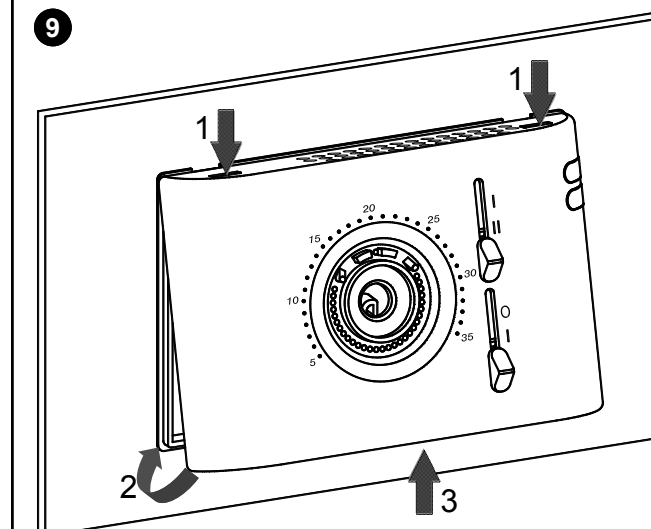


Fig. 10 - Abb. 10

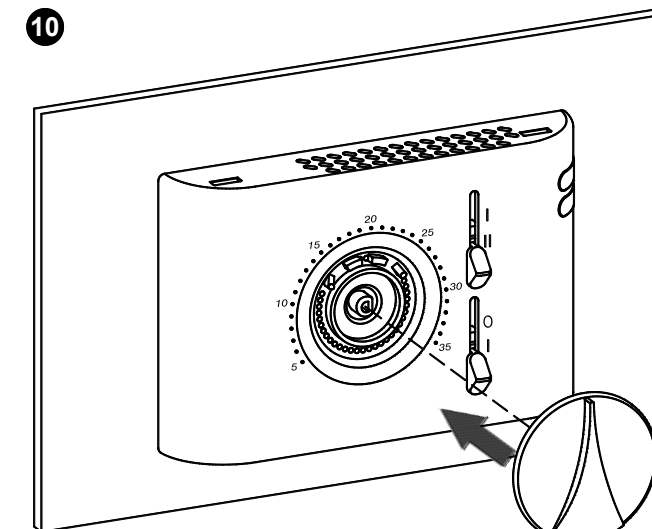


Fig. 11 - Abb. 11

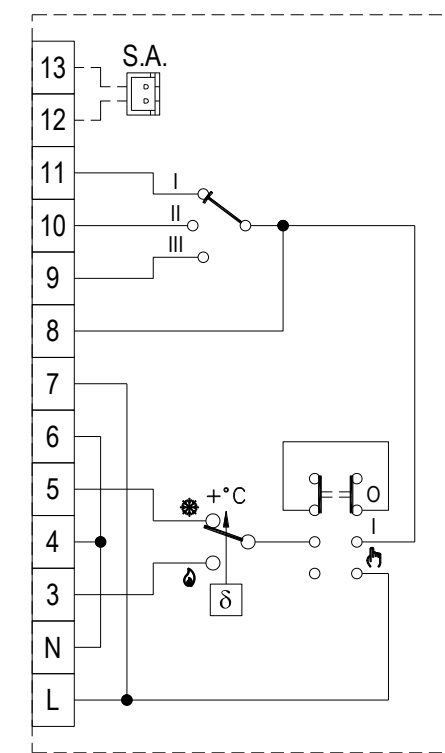


Fig. 12: Schema elettrico interno / Internal diagram / Schéma électrique intérieur / Esquema eléctrico interno  
 Abb. 12: Innenschaltplan



## OVERVIEW

This device is a thermostat intended for temperature regulation in environments heated or cooled with fan-coil units. Power supply is 24V~.

The device features an input to connect an external temperature probe and another to connect a switch for the remote Heating/Cooling selection.

By means of the mechanical pins the angle of rotation of the knob can be reduced.

## INSTALLATION

Carry out the operations below to install the device, while following the images on page 2:

- 1 Release the plate attached to the thermostat base by pushing it to the left. This releases the teeth shown in Fig. 2.
- 2 Move both sliders all the way down and position the knob at 20°C; lift the knob using a screwdriver as shown by the arrow in Fig. 3, being careful not to scratch the cover.
- 3 Push the plastic tab in the lower slot using a screwdriver, slightly lifting the cover (Fig. 4).
- 4 Turn the cover, while pressing it slightly, until it is fully extracted (Fig. 5).
- 5 Remove the mechanical pins from the thermostat base and insert them in the cover to reduce the knob's field of rotation (see example in Fig. 6 and read the "knob lock" paragraph). The third pin at the top is a spare.
- 6 Fix the plate to the wall, using the two screw seats with centre distances of 60 mm or 85 mm (use the supplied wall plugs and/or screws). Pass the wires through the rectangular openings.
- 7 - Connect the thermostat base to the wall plate (pass the wires through the rectangular openings). Align the base holes with the special wall plate teeth, then press the base to the left until the plate's plastic teeth click (Fig. 8).  
- Fix the thermostat base to the wall with the supplied screws.
- 8 - Make the electrical connections following the most appropriate connection diagram (Fig. 13-14).  
- Correctly set the connector JP1 if using a remote sensor. See the "INTERNAL/EXTERNAL SENSOR SELECTION" paragraph.
- 9 Perform the following operations to reclose the thermostat:  
- Position the two teeth from the top of the cover into the specific slots and leave both sliders at the bottom.  
- Turn the cover making sure the sliders coincide with the relative switches, push the plastic tab on the lower part of the base inwardly (see the arrow in Fig. 10) and press it so that the plastic fixing tab inside the special hole, at the bottom of the cover, clicks. Check the sliders' correct stroke.
- 10 Position the knob at 20°C and insert it on the cover.

## INTERNAL / EXTERNAL SENSOR SELECTION

The thermostat leaves the factory already set for an internal sensor work.

In those installations where a remote sensor is required, please move jumper JP1 (located on the electronic board on the right side of the selectors) into position A, as shown in Fig. 9, then wire a 10KΩ @ 25°C NTC sensor with a proper 'Beta' value at connector SA or, as an alternative, at terminals 12 and 13.

In case of doubts about the sensor to be connected, please ask the producer.

## REMOTE HEATING/COOLING SELECTION

When the system architecture is equipped with several thermostats in the same building, the relevant inputs of any thermostats (terminals 3 - 5 - 7) can be connected to a remote switch for the Heating/Cooling selection, as shown in the proposed two diagrams (Fig. 13-14).

Therefore when the remote selector will be set in Heating then all thermostats will be operated in heating mode, being the opposite for Cooling mode.

## OPERATION

The controls available on the front cover of the thermostat for the user are two sliders and one knob.

## 3-SPEEDS SELECTOR

Through this three-position slide selector (A) the user can choose the (fixed) speed of the fan-coil motor.

## OFF / ON / MANUAL SELECTOR

This three-position selector (E) in Fig. 1), has the purpose to operate (either in manual mode or in centralised Heating/Cooling mode) or stop the thermostat, as described in the following:

- **Manual Mode:** Set the slider to the position with the symbol H; in this position both the motor and the electrovalve (when connected) are always powered regardless of the room temperature.
- **On Mode:** Set the slider to the position with the symbol I: controlled Heating or Cooling mode is enabled, according to the selection made on the remote Heating/Cooling selector.
- **Off Mode:** Set the slider to the position with the symbol O: the thermostat is turned off.

## KNOB

Through the temperature set-point knob (C) the user can set the temperature desired in the room, according to which the regulation will be performed, in the range +5°C .. +35°C.

## KNOB ROTATION LIMITATION

It is possible to limit the rotation range for the set-point knob by following these steps:

1. Extract the knob as indicated in "2" in the "INSTALLATION" paragraph.
2. Position the mechanical pins as shown in the example in Fig. 6 (E). The field of rotation is, in this way, reduced as in the arc shown in F in Fig. 6.

## TECHNICAL FEATURES

Power supply:	24V~ 50/60Hz
Power absorption:	1VA (max.)
Contact rating:	5 (1) A @ 250V~ SPDT
Sensor type:	NTC 10KΩ @ 25°C ±1% internal (remote optional)
Accuracy:	± 1°C
Resolution:	0,5°C
Regulation range:	5°C .. 35°C
Operating temperature:	0°C .. 40°C
Storage temperature:	-10°C .. +50°C
Humidity limits:	20% .. 80% RH (non condensing)
Protection grade:	IP 30
Case:	Material: ABS self-extinguishing V0
Color:	Signal white (RAL 9003) Light grey
Size:	132 x 87 x 37 mm (W x H x D)
Weight:	~209 gr.

## CLASSIFICATION UNDER REGULATION 2013.811.EC

Class:	I
Contribution to energy efficiency:	1%

## ⚠ WARNING

- **To adjust properly room temperature, install the thermostat far from heat sources, airstreams or particularly cold walls (thermal bridges). When the remote sensor is used in conjunction with the thermostat, then this note must be applied to the remote sensor itself.**
- **For remote versions all wirings must be made using wires with 1,5 mm<sup>2</sup> minimum cross section and not longer than 25 m. Do not use same duct for signal wires and mains.**
- **The appliance must be wired to the electric mains through a switch capable of disconnecting all poles in compliance with the current safety standards and with a contact separation of at least 3 mm in all poles.**
- **Installation and electrical wirings of this appliance must be made by qualified technicians and in compliance with the current standards.**
- **Before wiring the appliance be sure to turn the mains power off.**

## WARRANTY

In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice. The consumer is guaranteed against any lack of conformity according to the European Directive 1999/44/EC as well as to the manufacturer's document about the warranty policy. The full text of warranty is available on request from the seller.

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen elektronischen Thermostat zur Temperaturregelung von Räumen, die mittels Gebläsekonvektor geheizt oder gekühlt werden. Die Betriebsspannung beträgt 24V~. Das Gerät verfügt über einen Eingang um einen externen Temperaturfühler und einen anderen um einen Fern-Heizen/Kühlen Schalter anzuschließen. Mit Hilfe der Einstellklappen begrenzen Sie den Drehwinkel des Drehknopfes (Einstellung Raumtemperatur-Sollwert).

## MONTAGE

Zur Montage / Installation führen Sie die nachfolgenden Schritte durch. Folgen Sie dabei den Abbildungen auf Seite 2:

- 1 Lösen Sie den Raumthermostat von der Wandhalterung, wie in Abb.2 dargestellt.
- 2 Schieben Sie die Wahlschalter nach Unten und den Drehknopf auf 20°C. Jetzt entfernen Sie den Drehknopf mit einem Schraubendreher, wie in Abb. 3 dargestellt.
- 3 Drücken Sie mit einem Schraubendreher die runde Kunststofflasche nach hinten (Abb. 4) und lösen den Gehäusedeckel.
- 4 Drehen Sie nun den Deckel nach oben, um diesen vollständig zu entfernen (Abb. 5).
- 5 Entnehmen Sie die Pins aus dem Gehäuseunterteil und stecken diese in den Deckel um den Drehbereich des Drehknopfes zu begrenzen (siehe Abb. 6 und Abschnitt "BEGRENZUNG DREHKNOPF"). Der dritte Pin ist ein Ersatzteil (zusätzlich).
- 6 Befestigen Sie die Wandhalterung mit den beiliegenden Schrauben (im Abstand 60 oder 85 mm). Führen Sie die Anschlussleitungen, wie dargestellt, durch die Wandhalterung (Abb. 7).
- 7 Befestigen Sie den Thermostat auf der Wandhalterung. Führen Sie die Anschlussleitungen durch die Öffnungen. Richten Sie den Thermostaten aus und schieben diesen nach links, bis er einrastet (Abb. 8).  
- Sichern Sie den Thermostat mit den beiliegenden Schrauben auf der Wandhalterung.
- 8 Machen Sie die elektrischen Anschlüsse indem Sie das meist verwendete Anschlussdiagramm befolgen. (Fig. 13-14).  
- Überprüfen Sie die Jumper-Einstellung J1 - externer Raumtemperaturfühler. Weitere Informationen erhalten sie im Abschnitt "AUSWAHL RAUMTEMPERATURFÜHLER".
- 9 Zum Verschließen des Thermostaten führen Sie nachfolgenden Schritte durch:  
- Setzen Sie nun die Abdeckung wieder auf das Unterteil. Obere Haken im Deckel einrasten (siehe Abb. 7).  
- Vor dem nach unten führen prüfen Sie die Stellung der Wahlschalter (siehe Abb. 10).
- 10 Stecken Sie den Drehknopf (in Position 20°C) auf den Stift.

## AUSWAHL RAUMTEMPERATURFÜHLER

Der Thermostat wird mit internem Fühler zur Messung der Raumtemperatur geliefert. Es besteht die Möglichkeit einen externen Raumfühler anzuschließen.

Falls Sie einen externen Raumfühler verwenden muss der Jumper JP1 (auf der Leiterplatte an der rechten Seite) auf die Position A umgesteckt werden, wie in Fig. 9 dargestellt. Schließen Sie dann einen NTC Sensor mit folgenden Kennwerten: 10KΩ @ 25°C am Anschluss SA bzw. an den Klemmen 12 und 13 an. Bei Fragen zum Fühlertyp, wenden Sie sich an den Hersteller oder Distributor.

## ZENTRALISIERTE UMSCHALTUNG HEIZEN/KÜHLEN

Wenn die Systemarchitektur mit mehreren Thermostate im gleichen Gebäude ausgerüstet ist, können die relevanten Eingänge irgendeines Thermostaten (Klemmen 3-5-7) wie in den vorgeschlagenen Diagrammen (Fig. 13-14) an den externen Heizen/Kühlen-Schalter angeklemt werden. Wenn der Fern-Wahlschalter in der Heizstellung steht, dann arbeiten alle Thermostaten im Heizbetrieb, und umgekehrt im Kühlbetrieb.

## BEDIENUNG

Bedienung und Einstellung erfolgt mit Hilfe von Schaltern und über einen Drehknopf.

## VENTILATOR-SCHALTER. 3-STUFIG

Über diesen Dreistellungs- Wahlschalter (A, Abb. 1) wird die (feste) Drehzahl des Gebläsekonvektormotors gewählt.

## AUS / EIN / MANUELL SCHALTER

Der Dreistellungswahlschalter (B) in Fig. 1) hat den Zweck den Thermostat wie folgend beschrieben, in Funktion zu halten (entweder in manuellem Modus oder in zentralisiertem Heizen/Kühlen Modus) oder diesen auszuschalten.

- **Stellung Manuell:** Stellen Sie den Schalter auf die Stellung mit dem Symbol H: In dieser Stellung sind beide, der Lüftermotor und das Regelventil (sofern vorhanden) unabhängig von der Raumtemperatur unter Spannung.
- **Stellung Ein:** Schieben Sie den Schalter mit dem Symbol I: Heizung oder Kühlung ist gemäß der Wahl des Fern-Heizen/Kühlen-Schalters durch den Thermostaten freigegeben.
- **Stellung Aus:** Stellen Sie den Schalter auf die Stellung mit dem Symbol O: Der Thermostat ist ausgeschaltet.

## Drehknopf

Über den Stellknopf (C Abb. 1) wird die Temperaturje nach dem gewünschten Bereich, der zwischen +5°C und +35°C liegt, eingestellt.

## BEGRENZUNG STELLBEREICH DREHKNOPF

Es ist möglich den Stellbereich für den Drehknopf zu begrenzen und somit den einstellbaren Sollwert der Raumtemperatur. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Lösen Sie den Drehknopf, wie erläutert in "2" im Abschnitt "INSTALLATION".
2. Positionieren Sie die Pins, wie gezeigt im Beispiel (E, Abb. 6). Mit Hilfe der Pins schränken Sie den Drehwinkel des Knopfes ein (F, Abb. 6).

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	24V~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	1VA (max)
Schaltleistung:	5 (1) A @ 250V~ SPDT
Sensortyp:	NTC 10KΩ @ 25°C ±1% (eingebauter Fühler oder externer Fühler)

Einstellbereich:	5°C .. 35°C
Genauigkeit:	± 1°C
Auflösung:	0,5°C
Betriebstemperatur:	0°C .. 40°C
Lagertemperatur:	-10°C .. +50°C
Umgebungsfeuchte:	20% .. 80% RH (nicht kondensierend)

Schutzart:	IP 30
Gehäuse:	Material: ABS selbstlöschend V0
Farbe:	Signalweiß (RAL 9003) Hellgrau (RAL 71233)
Abmessung:	132 x 87 x 37 mm (L x A x P)
Gewicht:	~209 gr.

## KLASSIFIZIERUNG NACH REG. 2013.811.EC

Klasse:	I
Energieeffizienz:	1%

## ⚠ ACHTUNG

- **Für die korrekte Regulierung der Raumtemperatur empfiehlt es sich, den Thermostat weit von Wärmequellen, Zuglüften oder besonders kalten Wänden (Thermobrücke) aufzustellen. Falls ein Außenfühler benutzt wird, bezieht sich die Anmerkung auf den Fühler, nicht auf den Thermostat.**

- **Für die Anschlüsse des Fühlers benutzen Sie Kabel mit einem Minimalquerschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> und einer Maximallänge von 25 m. Die Kabel des Fühlers sollen auf keinen Fall in den Kanälen der Leitung gestreckt werden.**

- **Schließen Sie das Gerät über einem den gültigen Normen entsprechenden allpoligen Schalter an das Versorgungsnetz an, die Öffnung dessen Kontakte einen Abstand von mindestens 3 mm in jedem Pol haben soll.**

- **Die Installation sowie der Elektroanschluss des Geräts soll durch qualifiziertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vorgenommen werden.**

- **Bevor Anschlüsse durchzuführen, sicherstellen, dass das elektrische Netz ausgeschaltet ist.**

## GARANTIE

Unter dem Gesichtspunkt einer kontinuierlichen Entwicklung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Veränderungen an den technischen Daten bzw. Leistungen ohne Kündigung vorzunehmen. Dem Verbraucher wird eine Produkt-Mängelgewähr nach der EU-Richtlinie 1999/44/CE sowie dem Dokument über die Garantierpolitik des Herstellers geleistet.



www.esbe.eu



## GENERALIDADES

Este dispositivo es un termostato electrónico para el control de la temperatura en ambientes calefaccionados o acondicionados por fan-coil (ventiloconvectores). La alimentación es a 24V~. El dispositivo está predispuesto con un ingreso para conectar una sonda de temperatura externa y otro para conectar un conmutador remoto para la modalidad de calefacción/refrigeración centralizada. Mediante interruptores de corredera mecánicos, es posible reducir el ángulo de rotación del mando giratorio.

## INSTALACION

Para instalar el dispositivo realizar las siguientes operaciones siguiendo las imágenes de página 2:

- 1 Desenganchar la plancha pegada a la base del termostato empujándola hacia la izquierda haciendo que los dienteillos plásticos indicados en Fig. 2 se desenganchen.
- 2 Mover completamente ambos slider hacia abajo y posicionar el mando giratorio en 20°C; a este punto levantar el mando haciendo palanca con un destornillador en la ranura pertinente, indicado por la flecha en Fig. 3, prestando atención a no rayar la tapa.
- 3 Empujar, con la ayuda de un destornillador, la lengüeta de plástica situada en la rejilla de la parte inferior hasta levantar levemente la tapa (Fig. 4).
- 4 Girar la tapa ejercitando una ligera presión hasta extraerla completamente Fig. 5).
- 5 Quitar los interruptores de corredera mecánicos de la base del termostato e insertarlos oportunamente en la tapa para reducir el campo de rotación del mando giratorio (ver el ejemplo de Fig. 6 y leer el párrafo "bloqueo mando"). El tercer interruptor de corredera ubicado en la parte superior es de repuesto.
- 6 Fijar la plancha a la pared mediante los dos orificios para tornillos con una distancia entre ejes de 60 mm o bien 85 mm (utilizar los tornillos y/o tacos en dotación) haciendo pasar los cables por las aberturas rectangulares.
- 7 - Enganchar la base del termostato a la plancha a muro (haciendo pasar los cables por las aberturas rectangulares) haciendo desde el principio coincidir los orificios de la base con los dienteillos de la plancha a muro y sucesivamente ejercitar en la base una presión hacia el lado izquierdo haciendo que los dienteillos hagan clic en la plancha (Fig. 8).  
- Fijar la base del termostato a la plancha a muro utilizando los tornillos en dotación.
- 8 - Realizar las conexiones eléctricas siguiendo el esquema de conexión más apropiado (Fig. 13-14).  
- Si se utiliza una sonda remota, ajustar correctamente el conector JP1. Ver el párrafo "SELECCIÓN SONDA INTERNA / EXTERNA".
- 9 Cerrar el termostato realizando las siguientes operaciones:  
- Posicionar los dos dienteillos de la parte superior de la tapa en las ranuras pertinentes y dejar ambos interruptores a corredera hacia abajo.  
- Girar la tapa haciendo que los interruptores a corredera coincidan con los relativos conmutadores y empujar hacia el interno la lengüeta de plástico ubicada en la parte inferior de la base (indicada por la flecha en Fig. 10) en este punto ejercitar una presión que haga enganchar la misma al interno del orificio ubicado en el costado inferior de la tapa. A este punto verificar la correcta posición de los interruptores a corredera.
- 10 Posicionar el mando giratorio en 20°C e insertarlo en la tapa.

## SELECCION SONDA INTERNA/EXTERNA

El termostato sale de fábrica predispuesto para el funcionamiento con una sonda interna. Si la instalación prevé montaje con sonda a distancia, es necesario ubicar el puente JP1 en A, como indica la Fig. 9, (posicionado en la tarjeta interna a la derecha de los selectores) y conectar una sonda de tipo NTC de 10KΩ a 25° C con adecuado valor para el parámetro beta al conector SA o bien en alternativa a los bornes 12 y 13. Si hay dudas sobre el tipo de sonda a instalar, rogamos consultar al constructor.

## CALEFACCION / REFRIGERACION CENTRALIZADA

Si la instalación prevé el montaje de más de un termostato en un mismo edificio, el ingreso centralizado (bornes 3 - 5 - 7) puede conectarse a un conmutador remoto, como se indica en los dos esquemas de conexión propuestos en (Fig. 13-14), para la activación centralizada de las modalidades de Calefacción/Refrigeración. En esta modalidad, si el conmutador remoto se ajusta en calefacción todos los termostatos serán posicionados en calefacción, en cambio si el conmutador se ajusta en refrigeración todos los termostatos serán posicionados en refrescamiento.

## FUNCIONAMIENTO

Los mandos del termostato disponibles para el usuario son dos selectores y un mando giratorio.

## SELECTOR 3 VELOCIDADES

Mediante este selector a tres posiciones **A** se puede elegir la velocidad, (fija), de activación del motor del fan coil.

## Selector OFF/ON/MANUAL

Este selector tiene tres posiciones, (**B** de Fig. 1), permite activar (en modalidad manual o en modalidad Calefacción/Refrigeración centralizada) o desactivar el termostato, como se describe a continuación:

- **Modalidad Manual:** Posicionar el selector en el símbolo **h**: en esta posición el motor como así también la electroválvula (si prevista) están siempre activas independientemente de la temperatura ambiente.

- **Modalidad On:** Posicionar el selector en el símbolo **I**: Está activada la modalidad de calefacción o de refrigeración controlada por termostato en base al ajuste efectuado en el conmutador remoto para la activación centralizada de la modalidad de Calefacción/Refrigeración.

- **Modalidad Off:** Posicionar el selector en el símbolo **0**: el dispositivo está apagado.

## MANDO GIRATORIO

Mediante el mando de regulación **C** es posible ajustar la temperatura en torno a la cual se efectuará el control de la temperatura deseada que puede ser comprendida entre +5°C .. +35°C.

## BLOQUEO MANDO

Es posible reducir el campo en el que rueda el mando siguiendo los siguientes pasos:

1. Extraer el mando giratorio como se indica en "2" del párrafo "INSTALACIÓN".
2. Posicionar los interruptores de corredera como se indica en el ejemplo de Fig. 6 (**E**). De este modo el campo de rotación estará reducido como en el arco indicado en **F** de Fig. 6.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación:	24V~ 50/60Hz
Potencia absorbida:	1VA (max)
Capacidad contactos:	5 (1) A @ 250V~ SPDT
Tipo de sensor:	NTC 10KΩ @ 25°C ±1% int. (externo opcional)
Precisión:	± 1°C
Resolución:	± 0.5°C
Campo de regulación:	5°C .. 35°C
Temp. de funcionamiento:	0°C .. 40°C
Temp. de almacenaje:	-10°C .. +50°C
Límite de humedad:	20% .. 80% RH (no condensable)
Grado de protección:	IP 30
Caja:	Material: ABS autoextinguible V0 Color: Blanco (RAL 9003) Gris claro (RAL 71233)
Dimensiones:	132 x 87 x 37 mm (A x H x P)
Peso:	~209 gr.

## CLASIFICACION SEGUN EL REGLAMENTO 2013.811.EC

Calse:	I
Contribución a la eficiencia energética:	1%

## ⚠ ATENCION

- Para una correcta regulación de la temperatura ambiente se aconseja instalar el termostato lejos de fuentes de calor, corrientes de aire o de paredes particularmente frías (puentes térmicos). Si se usa una sonda a distancia la nota anterior se aplica a la sonda y no al termostato.
- Para la conexión de la sonda usar cables de sección mínima 1,5 mm<sup>2</sup> y longitud máx. de 25 m. No pasar los cables de la sonda en las canaletas de la red eléctrica.
- Conectar el aparato a la red de alimentación mediante un interruptor omnipolar conforme a las leyes vigentes y con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm en cada uno de los polos.
- La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por personas cualificadas y en conformidad con las leyes vigentes.
- Antes de efectuar cualquier conexión asegúrese que la red eléctrica esté desconectada.

## GARANTIA

En la óptica de un continuo desarrollo de los propios productos, el fabricante, se reserva el derecho de aportar modificaciones a los datos técnicos y prestaciones sin previo aviso. El consumidor está garantizado contra la falta de conformidad del producto según la Directiva Europea 1999/44/CE y también por el documento sobre la política de garantía del constructor. A pedido del cliente está disponible en el negocio vendedor el texto completo de la garantía.

